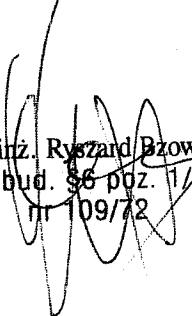


#### V. Wnioski geotechniczne

- 1) W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań warunków gruntowo – wodnych stwierdza się, że dokumentowany teren umożliwia lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych P1 do P8 w miejscowościach Mielno i Tymawa;
- 2) Ze względu na występowanie w znacznej części odwiertów gruntów sypkich należy liczyć się z utrudnieniami realizacyjnymi przy wykonywaniu wykopów oraz koniecznością zastosowania urządzeń typu ścianki szczelne itp.;
- 3) Dojazdy do działek w zwykłych warunkach atmosferycznych są dogodne, ale w okresie niekorzystnych warunków mogą stanowić znaczne utrudnienie ze względu na ograniczone możliwości manewrowania pojazdami (szczególnie w rejonach otworów nr 2 i 3)
- 4) Strefa przemarzania wynosi w miejscowościach Mielno i Tymawa  $h_z = 1,0$  m według PN – 81/B – 03020.

Opracował:

  
mgr inż. Ryszard Bzowski  
upr. bud. §6 poz. 1/112  
nr 109/72