


PROFILE STUDNI GŁĘBINOWYCH

Przekrój studni nr 1 - istniejącej

Zbiornik retencyjny
V=100m³


Q=10,8m³/h
s=1,8m

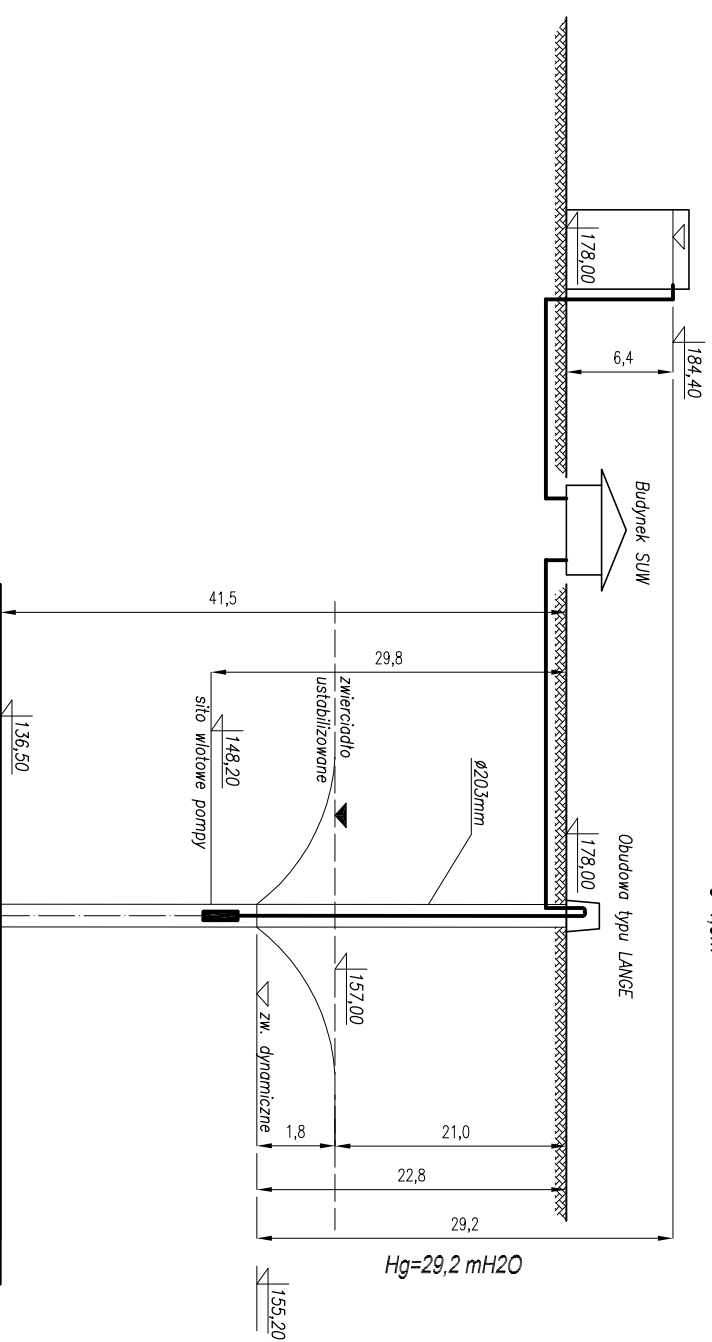

Przekrój studni nr 2 - projektowanej

Zbiornik retencyjny
V=100m³

Q=20m³/h
s=3,3m

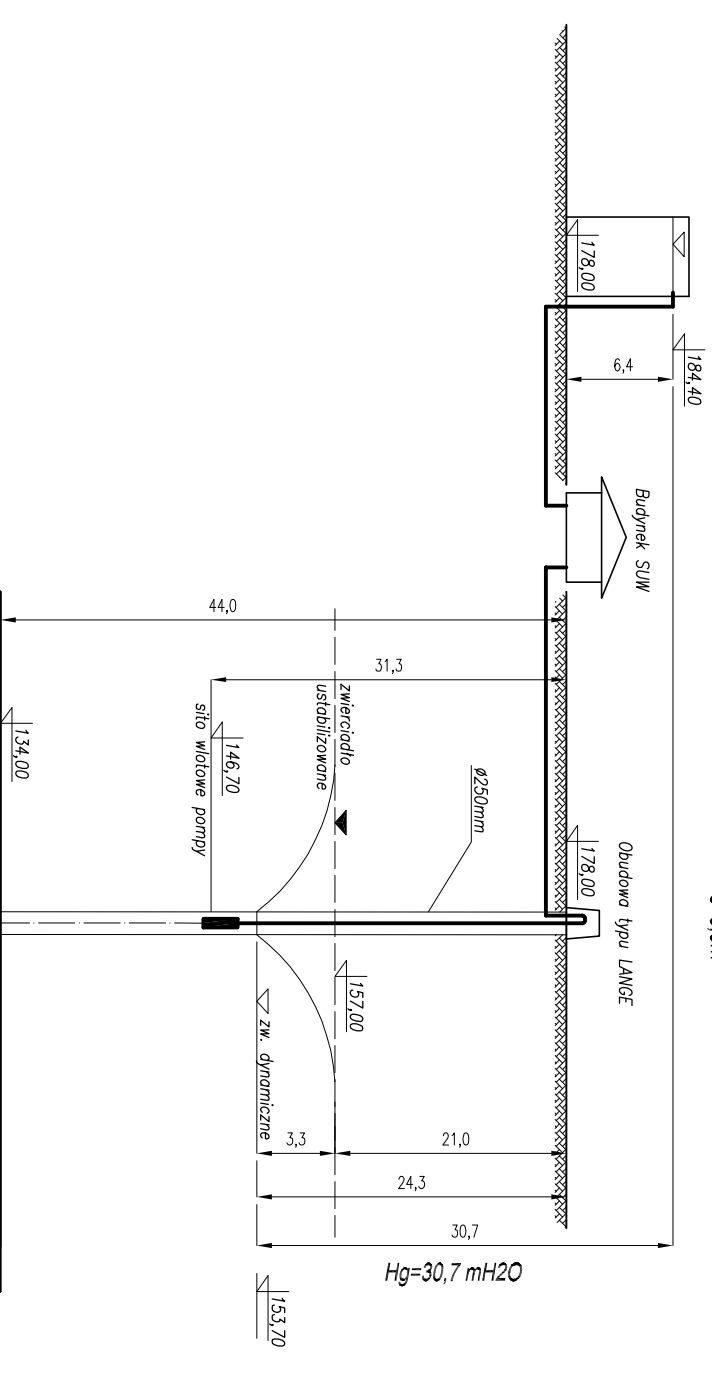

PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA INSTALACJI I INŻYNIERII SANITARNEJ
14-200 ILAWA, ul. Ostródczka 53, tel/fax(0-89)648-71-51

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY I SIĘĆ WODOCIĄGOWA

ADRES: DZ. NR 36, 38/3, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 38/12, 44/6

44/10, 44/11, 44/12, OBRĘB PACÓLTOWO, GMINA GUNWALD

TEMAT: PROFILE STUDNI GŁĘBINOWYCH

PROJEKTOWAŁ

inż. Jerzy Kujawski

nr upr. 220/82/01; 74/97/01

OPRACOWAŁ

inż. Wojciech Panek

KREŚLIŁ

inż. Wojciech Panek

PODZIAŁKA

-

NR RYSUNKU

5

DATA

wrzesień 2010r.